
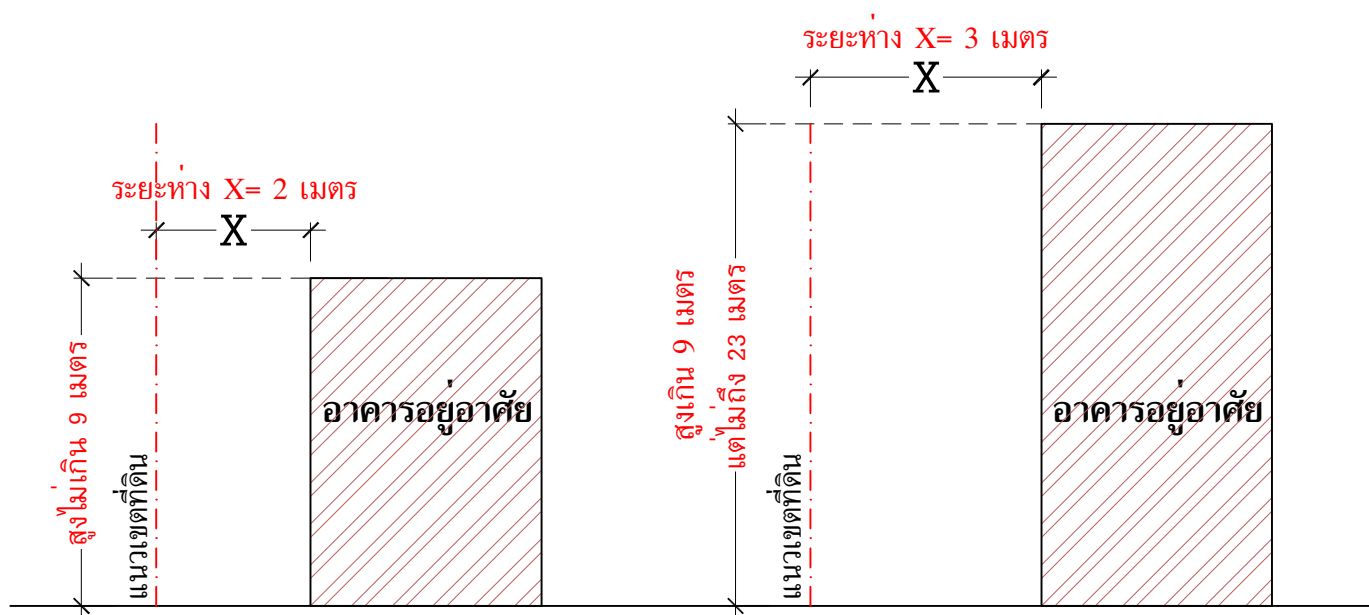


■ ระยะร่นของผนังอาคารด้านที่มีช่องเปิด 2

อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังที่มีหน้าต่าง, ประตู, ช่องระบายอากาศ หรือช่องแสง หรือระเบียง ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร

อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังอาคารหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

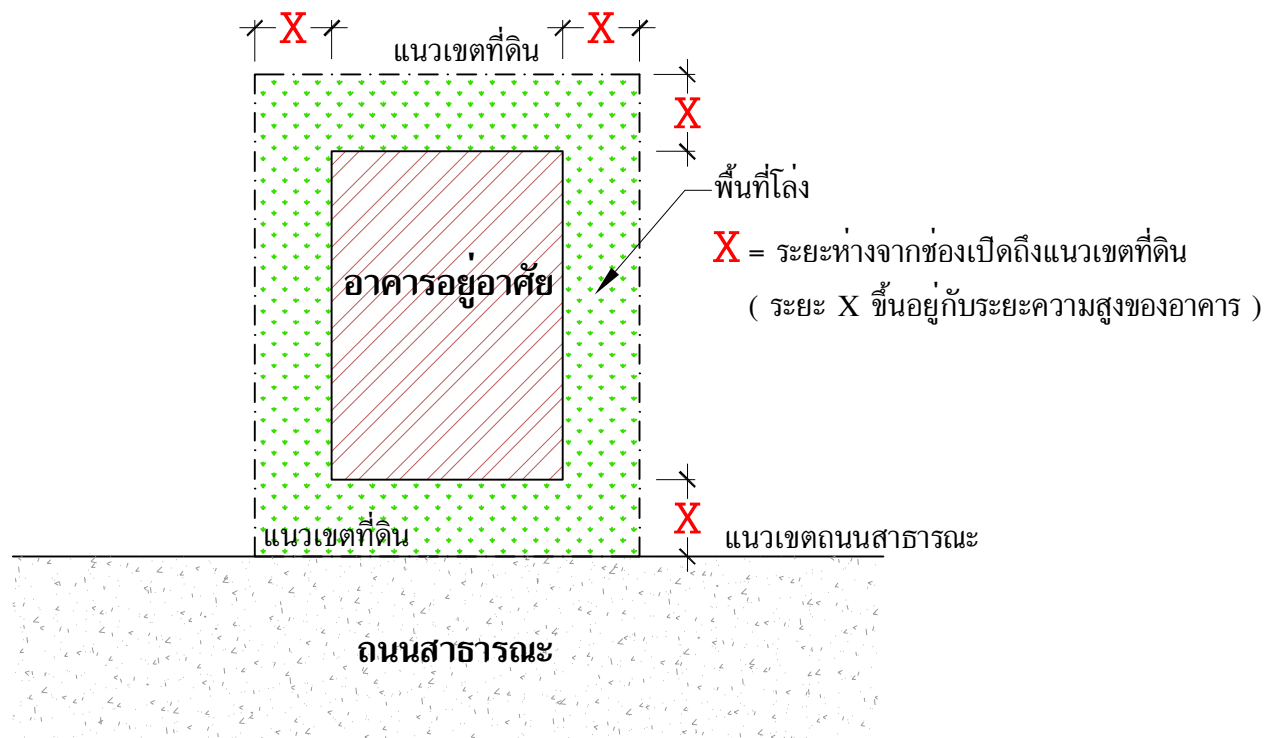

X = ระยะห่างจากช่องเปิดถึงแนวเขตที่ดิน
(ระยะ **X** ขึ้นอยู่กับระยะความสูงของอาคาร)

กฎหมายที่ใช้อ้างอิง

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ข้อที่ 54